
Калориферы для осушителей CDP35-65 для бассейнов и управление ими.

Компания Dantherm предлагает для использования с осушителями CDP 35-65 следующие модели калориферов:

Артикул	Наименование
351486	Heating coil CDP 35(T)
351487	Heating coil CDP 45(T)
351488	Heating coil CDP 65(T)

Для управления работой калорифера необходимо использовать электроуправляемые клапаны сторонних производителей. Сама компания Dantherm клапана не предлагает.

Наиболее простой способ управления заключается в том, что для управления клапаном применяется опциональный адаптер, имеющий код для заказа 517597. к нему подключается электромагнитный клапан, а сам адаптер подключается к разъёму на плате контроллера осушителя. Дополнительно необходимо к клеммам 23, 24, 25, 26 контроллера осушителя подключить внешний термостат, как показано на схеме. При срабатывании термостата (замыкании его контактов) будет подаваться сигнал на включение вентилятора осушителя и открытие клапана, подающего горячую воду на калорифер.

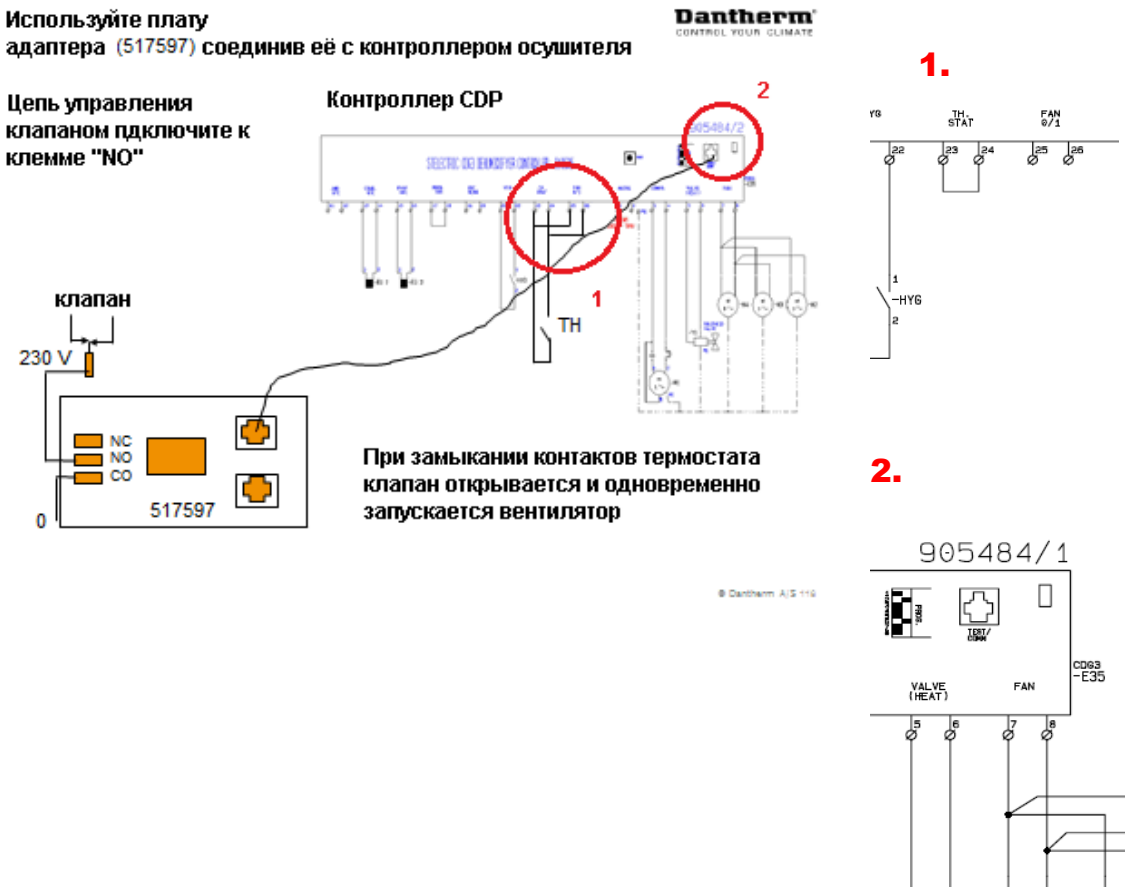

Таким образом, необходимы термостат, электромагнитный клапан и адаптер 517597
Альтернативный вариант – применение управляющих контроллеров сторонних поставщиков, например Danfoss и других.