Виброизолирующие опоры
арт. 175367, 175368, 175369

Назначение


Виброизолирующие опоры предназначены для напольного монтажа осушителей CDP 75/125/165



Комплектация

В комплект поставки входят:
- 2 опоры
- 4 виброгасителя
- 4 регулировочных винта М8х10мм с дисками Ø 8мм
- 4 винта М5х16мм для крепления к осушителю

Схема монтажа

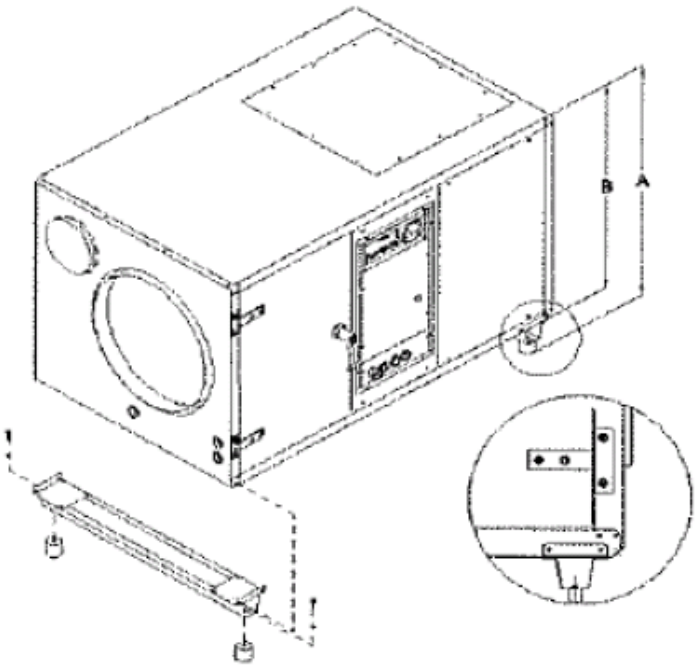

	A ± 2 мм	B мм
CDP 75	745	650
CDP 125	942	850
CDP 165	1067	975

Инструменты

Для монтажа виброизолирующих опор воспользуйтесь вильчатым гаечным ключом на 8 и 13 мм

Порядок монтажа

Шаг	Действие
1	Прикрепите виброгасители к виброизолирующим опорам с помощью 4 винтов М8 и дисков
2	Установите осушитель на виброизолирующие опоры и закрепите их с помощью 4 болтов М5.

Производитель: Dantherm Air Handling A/S, Дания.